


KIT VENTOUSE POUR RADIANT SOMBRE

NOTICE DE MONTAGE D'UN KIT VENTOUSE POUR RADIANT SOMBRE DE TYPE ERU /SRU

MONTAGE EN VENTOUSE TOITURE

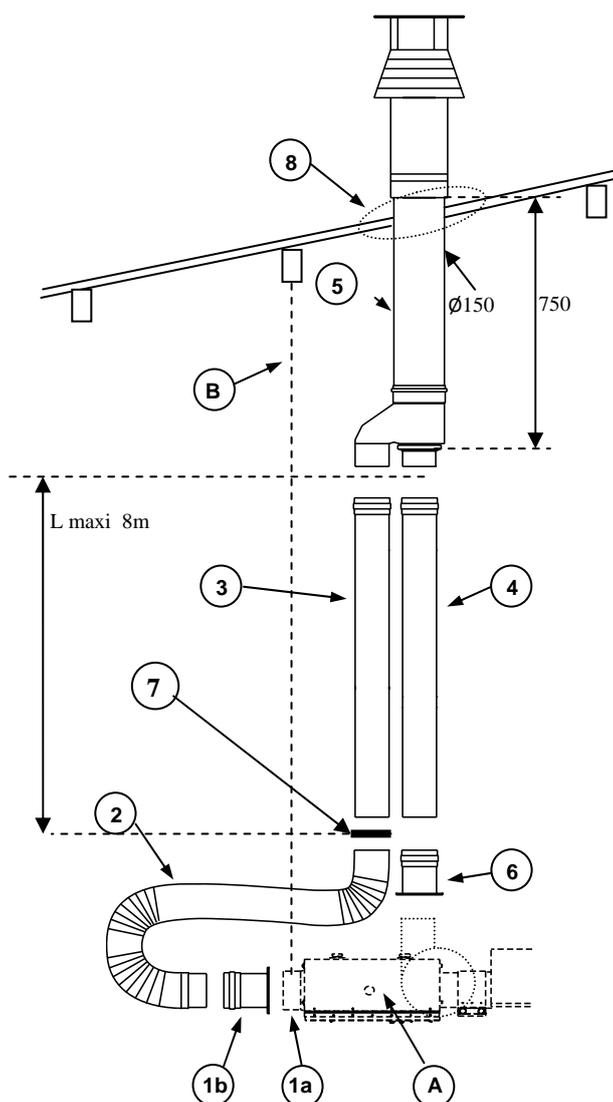

NOMENCLATURE:

Code kit ventouse toiture: **0062-143**

Rep.	Désignation	Code	Nombre
1b	Pièce d'amenée d'air	0062-138	1
2	Flexible Ø 100 Lg 1000	0062-139	1
3-4	Conduit Ø 100 Lg 1000	0062-117	2
5	Terminal toiture Ø 100/100 //150	0062-140	1
6	Adaptateur extracteur	0062-138	1
7	Collier	0062-108	1

Procédure de montage:

- Remplacer la virole air comburant **1a** sur le groupe fonctionnel **A** par la pièce d'amenée d'air **1b**.
- Monter l'adaptateur extracteur **6** sur la sortie de l'extracteur.
- Emboîter le flexible **2** (coté réduction) sur la pièce d'amenée d'air.
- Emboîter la longueur **3** sur le flexible **2**, monter le collier **7**.
- Emboîter la longueur **4** sur l'adaptateur extracteur **6**. Ces 2 longueurs peuvent être coupées pour ajustement.
- Emboîter les longueurs **3** et **4** sur la ventouse **5**.

Solin :

8 Composant non fourni

ATTENTION :

Le poids du kit ventouse peut faire fléchir l'arrière du groupe fonctionnel **A** vers le bas et diriger la flamme vers le haut du tube jusqu'à sa détérioration. Pour éviter ce phénomène, il faut impérativement supporter le groupe fonctionnel par une élingue **B** non fournie.


Longueur "L" maxi entre l'extracteur du radiant et le terminal toiture : 8 m

1 coude 90° équivaut à 1 m

1 coude 45° équivaut à 0.5 m

KIT VENTOUSE POUR RADIANT SOMBRE

MONTAGE EN VENTOUSE FACADE PERPENDICULAIRE AU RADIANT:

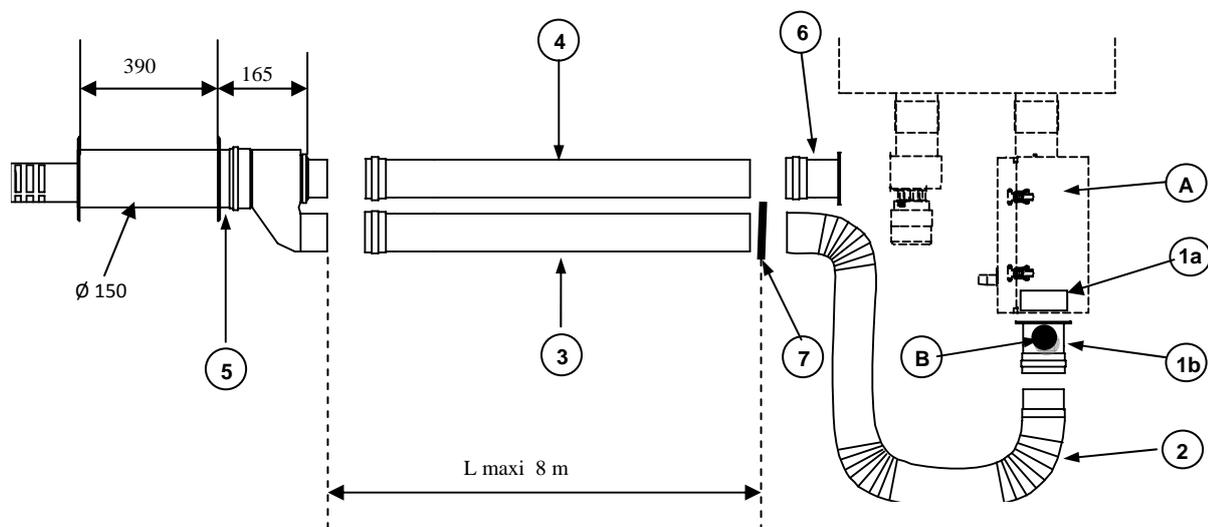

NOMENCLATURE:

Code kit ventouse toiture: **0062-141**

Rep.	Désignation	code	Nombre
1b	Pièce d'amenée d'air	0062-138	1
2	Flexible Ø 100 Lg 1000	0062-139	1
3-4	Conduit Ø 100 Lg 1000	0062-117	2
5	Terminal façade Ø 100/100 //150	0062-22	1
6	Adaptateur extracteur	0062-138	1
7	collier	0062-108	1

Procédure de montage:

- Remplacer la virole air comburant **1a** sur le groupe fonctionnel **A** par la pièce d'amenée d'air **1b**.
- Monter l'adaptateur extracteur **6** sur la sortie de l'extracteur.
- Emboîter le flexible **2** (coté réduction) sur la pièce d'amenée d'air.
- Emboîter la longueur **3** sur le flexible et la longueur **4** sur l'adaptateur extracteur **6**. Ces 2 longueurs peuvent être coupées pour ajustement.
- Fixer le collier **7** sur le conduit **3** (coté flexible)
- Emboîter les longueurs **3** et **4** sur la ventouse **5**.


ATTENTION :

Le poids du kit ventouse peut faire fléchir l'arrière du groupe fonctionnel **A** vers le bas et diriger la flamme vers le haut du tube jusqu'à sa détérioration. Pour éviter ce phénomène, il faut impérativement supporter le groupe fonctionnel par une élingue **B** non fournie.

Longueur "L" maxi entre l'extracteur du radiant et le terminal toiture : 8m
1 coude 90° équivaut à 1 m
1 coude 45° équivaut à 0.5 m

KIT VENTOUSE POUR RADIANT SOMBRE

MONTAGE EN VENTOUSE FACADE EN LIGNE PAR RAPPORT AU RADIANT

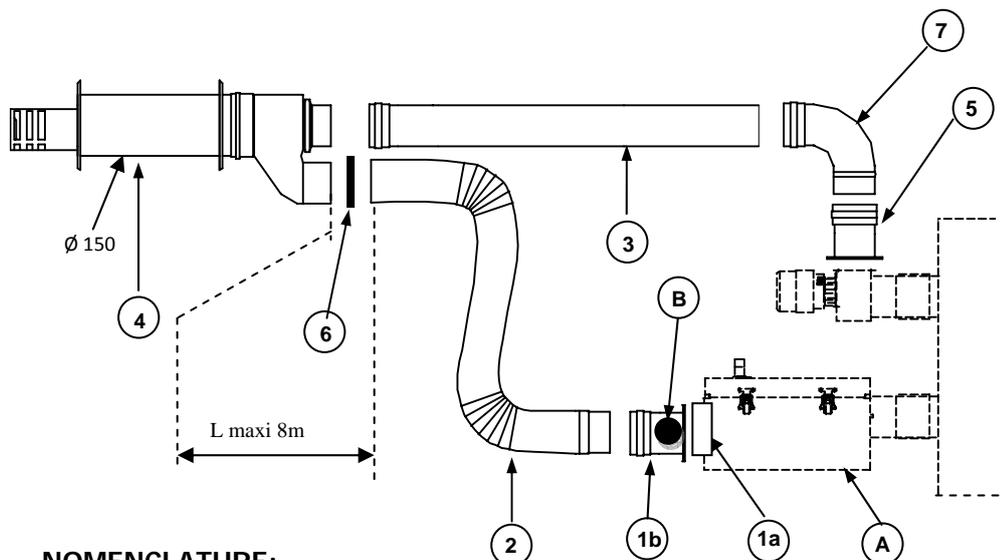

NOMENCLATURE:

Code kit ventouse toiture: **0062-142**

Rep.	Désignation	code	Nombre
1b	Pièce d'amenée d'air	0062-138	1
2	Flexible Ø 100 Lg 1000	0062-139	1
3	Conduit Ø 100 Lg 1000	0062-117	1
4	Terminal façade Ø 100/100 //150	0062-22	1
5	Adaptateur extracteur	0062-138	1
6	collier	0062-108	1
7	Coude 90° Ø 100	0062-122	1

Procédure de montage:

- Remplacer la virole air comburant **1a** sur le groupe fonctionnel **A** par la pièce d'amenée d'air **1b**.
- Monter l'adaptateur extracteur **5** sur la sortie de l'extracteur.
- Emboîter le coude **7** sur l'adaptateur extracteur.
- Emboîter le flexible **2** (coté réduction) sur la pièce d'amenée d'air
- Emboîter la longueur **3** sur le coude **7**. Cette longueur peut être coupée pour ajustement.
- Fixer le collier **6** sur le flexible **2** (coté terminal).
- Emboîter la longueur **3** et le flexible **2** sur la ventouse **4**.

ATTENTION :

Le poids du kit ventouse peut faire fléchir l'arrière du groupe fonctionnel **A** vers le bas et diriger la flamme vers le haut du tube jusqu'à sa détérioration. Pour éviter ce phénomène, il faut impérativement supporter le groupe fonctionnel par une élingue **B** non fournie..

Longueur " L " maxi entre l'extracteur du radiant et le terminal toiture : 8m


1 coude 90° équivaut à 1 m

1 coude 45° équivaut à 0.5 m


KIT VENTOUSE POUR RADIANT SOMBRE

COTES POUR RESERVATION

Vue de dessus

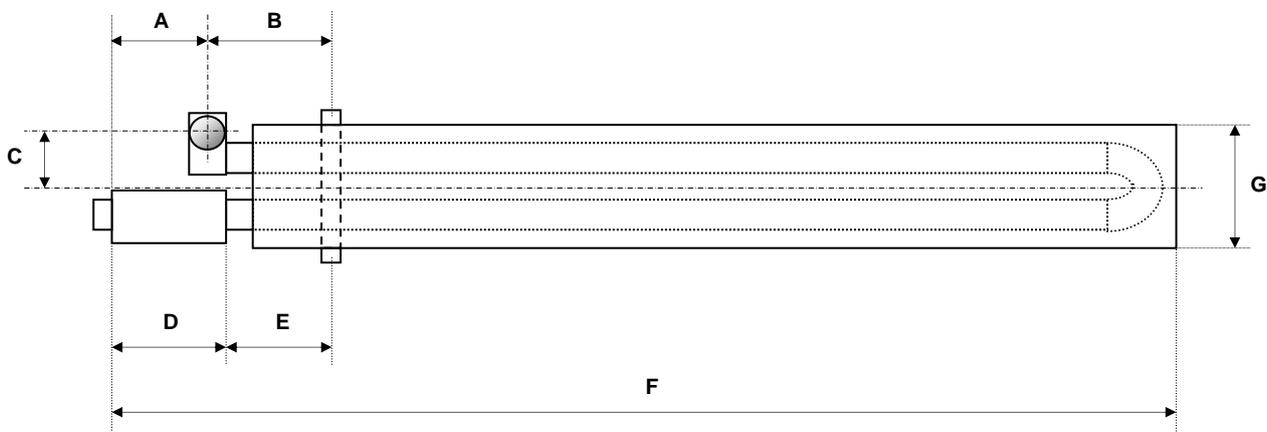

Vue de coté

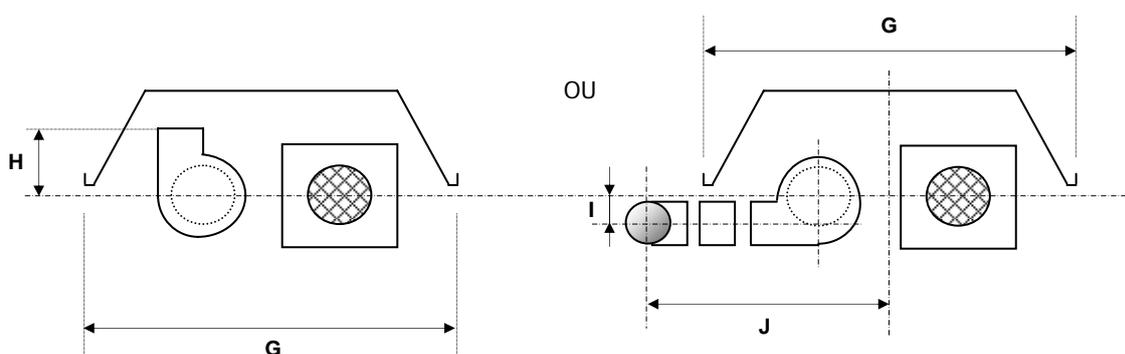

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ERU 25	313	360	180	360	313	5385	465	85	80	205
SRU 30	315	305	237.5	360	260	5510	715	85	80	262.5
SRU 35	315	305	237.5	360	260	5510	715	85	80	262.5
SRU 40	315	305	237.5	360	260	6970	715	85	80	262.5

Cote en mm

NOTA : Passage toiture Version étanche C32 = Ø 150
 Passage toiture Version étanche C12 = Ø 150
 Passage toiture Version cheminée B22 = Ø 125

